



220712050203



检测报告

报告编号: HTHJ20250924/008-2

项目名称: 中西医结合医院污水处理站项目

委托单位: 中西医结合医院

检测类别: 废气

吉林市环投信息技术咨询有限公司



声 明

- 1、报告未加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”无效。
- 2、报告无“”计量认证专用章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”或检测单位公章无效。
- 4、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对来样负责，委托方对其所提供信息真实性负责。
- 8、未经本机构允许，检测结果不得用做商业性宣传。
- 9、若本检测报告与现行法律法规冲突，按现行法律法规执行。

电 话：(0432) 62679777

邮 编：132000

联系地址：吉林市船营区船营经济开发区银沙街 70 号

一、检测基本情况

(采样) 日期	2025. 9. 24	检测日期	2025. 9. 24-2025. 9. 25
联系人	褚工	电话	——
采样方式	手工采样	采样人员	杨永春 张薇

二、检测项目、方法及人员

样品类别	检测项目	检测依据	检出限	检测人员
有组织废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0. 007mg/m ³	庄傲淳
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0. 25mg/m ³	庄傲淳
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气浓度的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	——	张薇等
无组织废气	甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0. 06mg/m ³	庄傲淳
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0. 03mg/m ³	庄傲淳
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 中国环境出版社 2003 年 9 月[第三篇 第一章第十一节]	0. 001mg/m ³	庄傲淳
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0. 01mg/m ³	庄傲淳
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气浓度的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	——	张薇等

三、仪器设备

检测项目	分析仪器	型号	编号	有效性期限
氨	紫外可见分光光度计	UV-756	201902002	2025/10/29
硫化氢	紫外可见分光光度计	UV-756	201902002	2025/10/29
臭气浓度	——	——	——	——
甲烷	气相色谱仪	GC40000A	148121014	2026/10/31
氯气	紫外可见分光光度计	UV-756	201902002	2025/10/29

四、检测结果

表 4-1（有组织废气）分析结果

采样时间	点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放速率 (kg/h)	标杆流量 (m³/h)
2025. 9. 24	处理站 排气筒	20250924/008-2-F-1-1-001-01	氨	mg/m³	0. 51	0. 0006	1108
		20250924/008-2-F-1-1-001-02	硫化氢	mg/m³	0. 012	0. 00001	
		20250924/008-2-F-1-1-002-02	硫化氢	mg/m³	0. 013	0. 00001	
		20250924/008-2-F-1-1-003-02	硫化氢	mg/m³	0. 012	0. 00001	
		20250924/008-2-F-1-1-001-03	臭气浓度	无量纲	31	0. 03	

表 4-2（无组织废气）分析结果


采样时间	点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
2025. 9. 24	上风向	20250924/008-2-G-1-1-001-01	氨	0. 01	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-1-001-02	硫化氢	0. 001	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-1-001-03	氯气	未检出	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-1-001-04	臭气浓度	<10	无量纲
	下风向 1	20250924/008-2-G-1-2-001-01	氨	0. 04	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-2-001-02	硫化氢	0. 002	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-2-001-03	氯气	未检出	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-2-001-04	臭气浓度	<10	无量纲
	下风向 2	20250924/008-2-G-1-3-001-01	氨	0. 03	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-02	硫化氢	0. 003	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-03	氯气	未检出	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-04	臭气浓度	<10	无量纲
	下风向 3	20250924/008-2-G-1-3-001-01	氨	0. 02	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-02	硫化氢	0. 003	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-03	氯气	未检出	mg/m³
		20250924/008-2-G-1-3-001-04	臭气浓度	<10	无量纲
	污水厂内	20250924/008-2-G-1-5-001-01	甲烷	0. 0002	%
		20250924/008-2-G-1-5-002-01	甲烷	0. 0002	%
		20250924/008-2-G-1-5-003-01	甲烷	0. 0002	%

采样时间	点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
		平均值	甲烷	0.0002	%

表 4-3 采样期间气象条件一览表

采样日期	气温/℃	气压/kPa	风向	风速/(m/s)
2025.9.24	14	88.2	东南	3.1

五、废气采样点位示意图

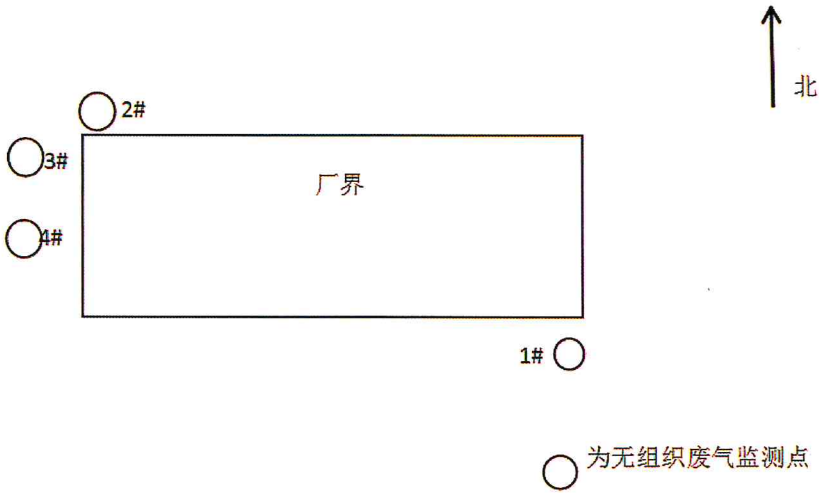

以下空白



编制人:

审核人:



授权签字人:
签发日期: 年 9 月 26 日